


**SIMBOLOGIA & NOTAS**

- FANCOIL (R) TIPO CASSETE
- FANCOILS HORIZONTEIS (A) TIPO FSD-103 E (B) TIPO FSD-102
- FANCOILS (L) TIPO WALL E (S) TIPO SYSTEM TIPO HALL
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
- PONTO DE DRENAGEM
- PONTO DE FORÇA 220 V, 60, 60Hz

**NOTAS GERAIS**

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVABO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADORAS TIPO "U", DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CALAMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPUMOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.

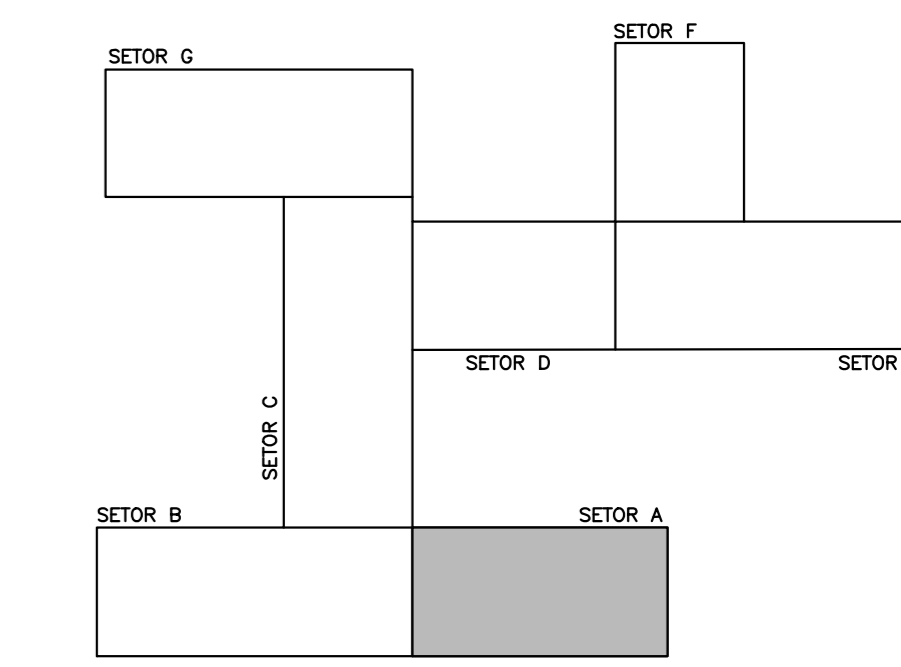

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  
SEM ESCALA

- NOTAS:
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
  2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

**CANAL DIRETO SP+PERTO** **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

AV. PRES. KENNEDY, 1760 - RIBEIRÃO PRETO 13.725-170 LUIZ KREMPER

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEZ/19 DRE

SETOR A - HIDRÁULICA ENG. LUIZ KREMPER 01/11

Reservados todos os direitos. Proibida toda e qualquer reprodução desta obra. CEP 01014-000 São Paulo-SP Tel: (11) 3241-1408