


**SIMBOLOGIA & NOTAS**

- EVAPORADOR (Ø) TIPO CHESTE
- FANCOLETE HORIZONTAL (Ø) TIPO PRO-TESTO E EVAPORADOR (Ø) TIPO PRO-TESTO
- EVAPORADOR (Ø) TIPO HORIZONTAL E SPLIT SYSTEM TIPO HORIZONTAL
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
- PONTO DE DRENAGEM
- PONTO DE FORÇA 220 V. 60Hz

**NOTAS GERAIS**

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVATÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADEIRAS TIPO "U", DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CALAMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O REBORÇAMENTO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPONJOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESURHAS.

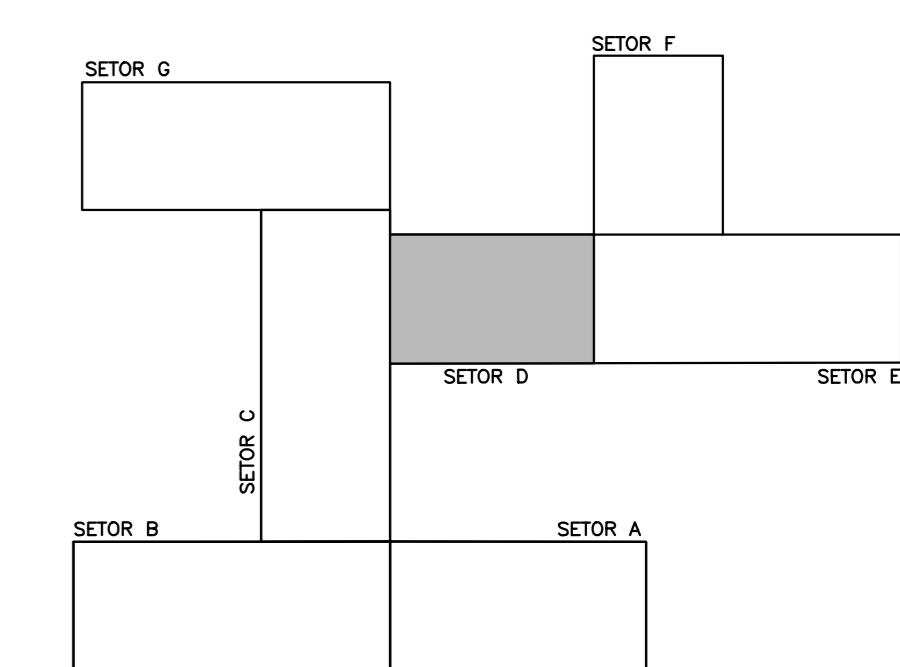

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

**NOTAS:**

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

**CANAL DIRETO SP+PERTO** **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

AV. PRES. KENNEDY, 1760 – RIBEIRÃO PRETO 1:75

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEZ/19 **DRE**

SETOR D – HIDRÁULICA ENG. LUIZ KREMPER 04/11

Superintendência Nova Prodesp, Rua Dos Yndios, 150 - 11º andar, CEP: 01014-000 São Paulo-SP Tel.: (11) 3247-1406