


SIMBOLOGIA & NOTAS

	EVAPORADOR (EV) TIPO CASE
	FANCOLETE HIBRÍDO (FC) TIPO PISO-FRIO E EVAPORADOR (EV) TIPO PISO-FRIO
	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC ISOLADO
	PONTO DE DRENAGEM
	PONTO DE FORÇA 220 V. 60 Hz

NOTAS GERAIS

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVATÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADERAS TIPO "U". DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CALAMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSAÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BOMBACHA ESPONJOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.

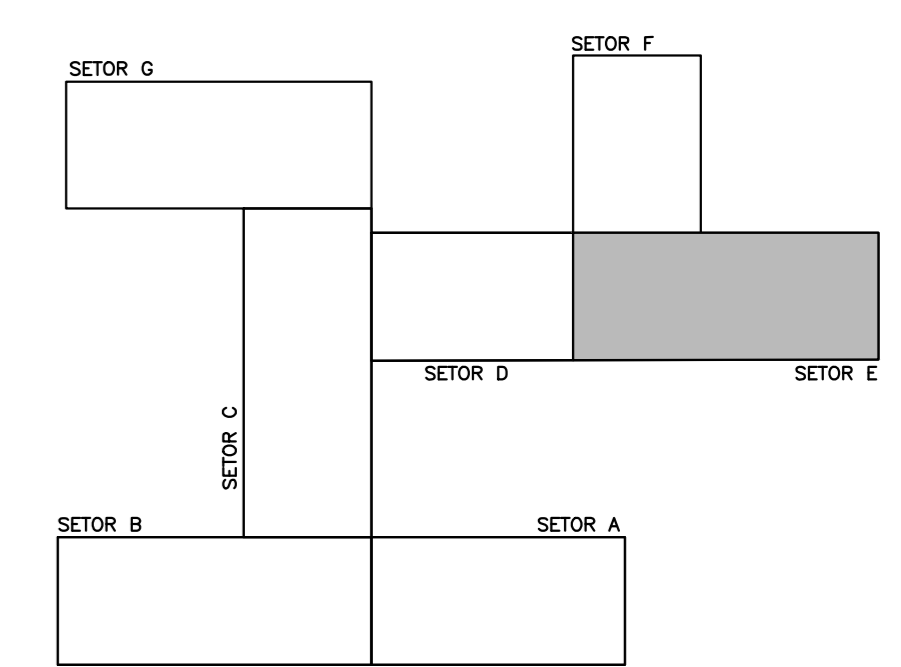

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

- NOTAS:
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
 2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

CANAL DIRETO SP + PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. PRES. KENNEDY, 1760 - RIBEIRÃO PRETO 1:75 LUIZ KRI

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEZ/19 DR

SETOR E - HIDRÁULICA ENG. LUIZ KREMPER 05/

Superintendência de Obras Projeto: Rua: Rua Vinte, 150 - 11º andar CEP: 01014-000 São Paulo-SP Tel: (11) 3247-1400