


SIMBOLOGIA & NOTAS

- EVAPORADOR (E) TIPO CASETE
- FANCOLETE HORIZONTAL (AG) TIPO PRO-TETO E EVAPORADOR (E) TIPO PRO-TETO
- EVAPORADOR (E) TIPO HALL E SPLIT SYSTEM TIPO HALL
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
- PIUNTO DE DRENAGEM
- PIUNTO DE FORÇA 220 V. 60Hz

NOTAS GERAIS

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVABO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADEIRAS TIPO "U". DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CIMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPONJOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESURAS.

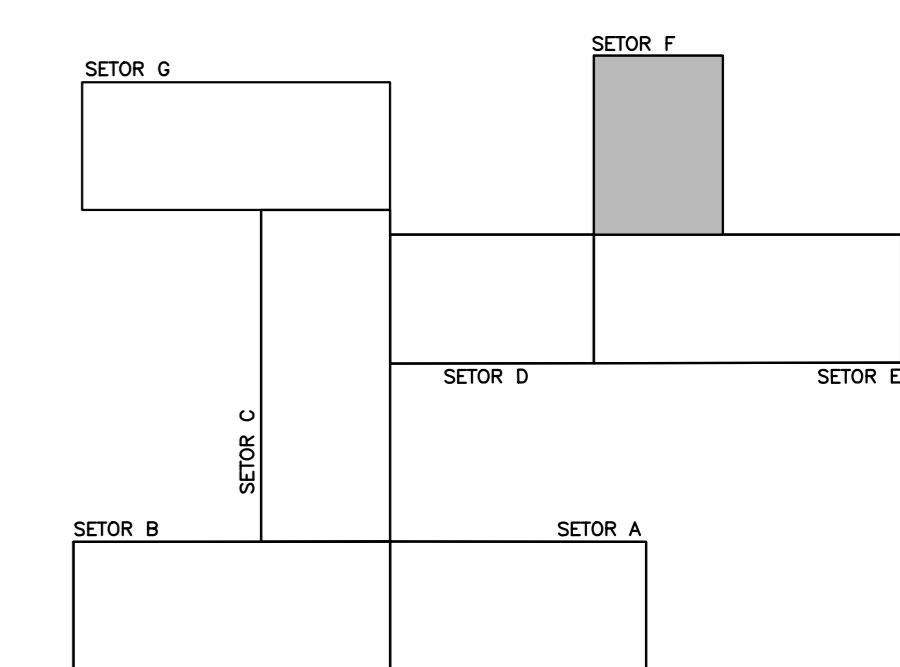

NOTAS:

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

CANAL DIRETO SP+PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. PRES. KENNEDY, 1760 – RIBEIRÃO PRETO

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO

SETOR F – HIDRÁULICA

eng. LUIZ KREMPER

1:75

DEZ/19

06/11

Superintendência Técnica Prodesp, Rua dos Yagués, 150 - 11º andar - CEP: 01014-000 São Paulo-SP - Tel.: (11) 3247-1406