
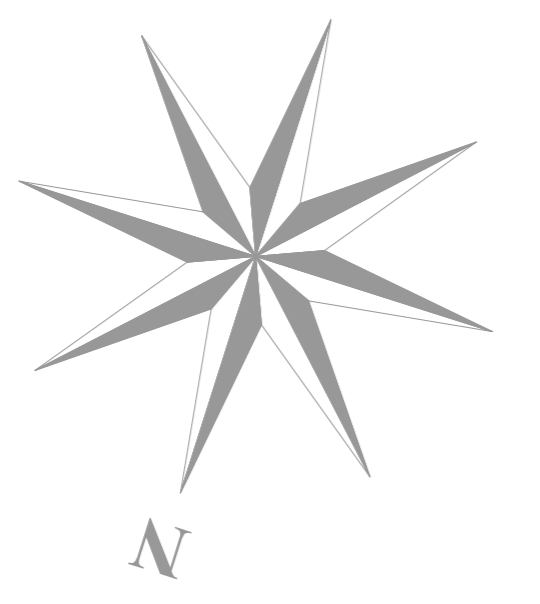


SIMBOLOGIA & NOTAS

- EVAPORADOR (WRF) TIPO CASSETE
- FANCOILE HORIZONTEIS (AG) TIPO PISO-TEPO E VERTICAL (WRF) TIPO PISO-TEPO
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
- PONTO DE DRENAGEM
- PONTO DE FORÇA 220 V. 60Hz

NOTAS GERAIS

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO EM PRUMADAS CONECTADAS A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE NO TERREO.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RALOS E SIFÃO DE LAVATÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADERAS TIPO "U". DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CIMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PRESTADO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPUMOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESSURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.

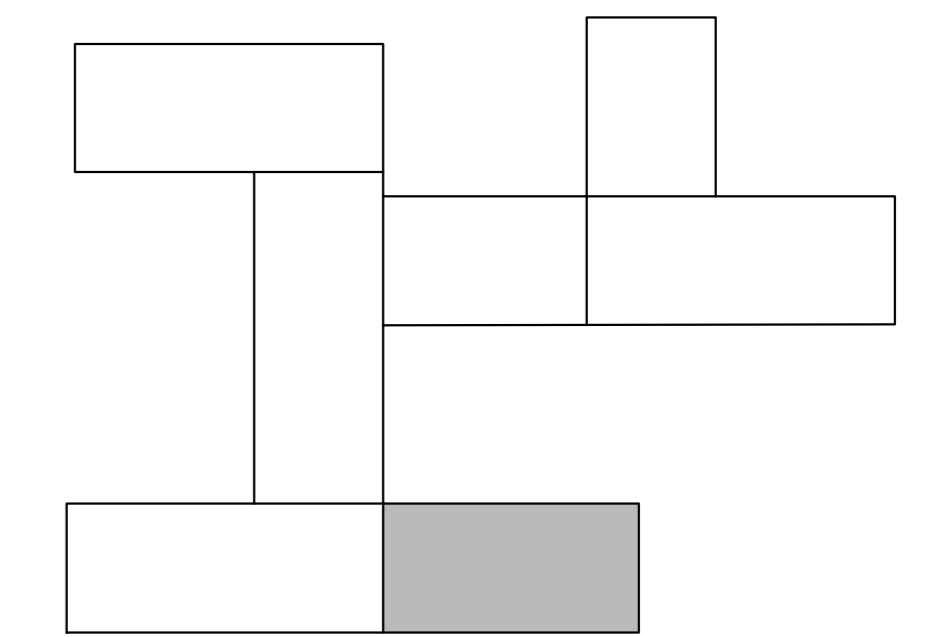

NOTAS:

1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

CANAL DIRETO SP+PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. MARIO ANDREAZA – S. J. DO RIO PRETO 1:75 LUIZ KREMPER

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO OUT/19 DRE

SETOR A – HIDRÁULICA LUIZ KREMPER 01/11

Superintendência de Planejamento - Rua dos Vinhos, 100 - 11º andar - CEP: 05014-000 São Paulo-SP - Tel: (11) 3247-1406