




SIMBOLOGIA & NOTAS

- EVAPORADOR (EV) TIPO CASSETE
- FANCOLETE HORIZONTAL (AC) TIPO PISO-TETO E EVAPORADOR (EV) TIPO PISO-TETO
- EVAPORADOR (EV) TIPO HALL E SPLIT SYSTEM TIPO HALL
- TUBULAÇÃO DE DRENAGEM EM PVC BRANCO ISOLADO
- PONTO DE DRENAGEM
- PONTO DE FORÇA 220 V, 60, 60Hz

NOTAS GERAIS

- OS CONDUTORES SERÃO INSTALADOS APARENTES E DESCARREGARÃO EM PRUMADAS CONCIGADAS A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE NO TERREO.
- EM ALGUNS CASOS OS CONDUTORES DESCARREGARÃO EM RAIOS E SIFÃO DE LAVATÓRIO EXISTENTE.
- AS TUBULAÇÕES SERÃO FIXADAS NAS ALVENARIAS COM ABRAÇADERAS TIPO "U". DEVERÃO SER EXECUTADAS FURAÇÕES NAS PAREDES PARA A PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES.
- OS CONDUTORES HORIZONTAIS DEVERÃO OBEDECER O CIMENTO MÍNIMO DE 1%, CONFORME PROJETO. TODAS AS EVAPORADORAS SERÃO FORNECIDAS COM BOMBA DE DRENAGEM PARA EVITAR O RETORNO DE ÁGUA.
- PARA EVITAR A CONDENSÇÃO DE UMIDADE NA TUBULAÇÃO DE DRENAGEM, DEVERÁ SER PREVISTO ISOLAMENTO TÉRMICO DOS TUBOS COM BORRACHA ESPONJOSA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA COM NO MÍNIMO 20 mm DE ESPESURA, FIXADAS COM FITAS E PRESILHAS.

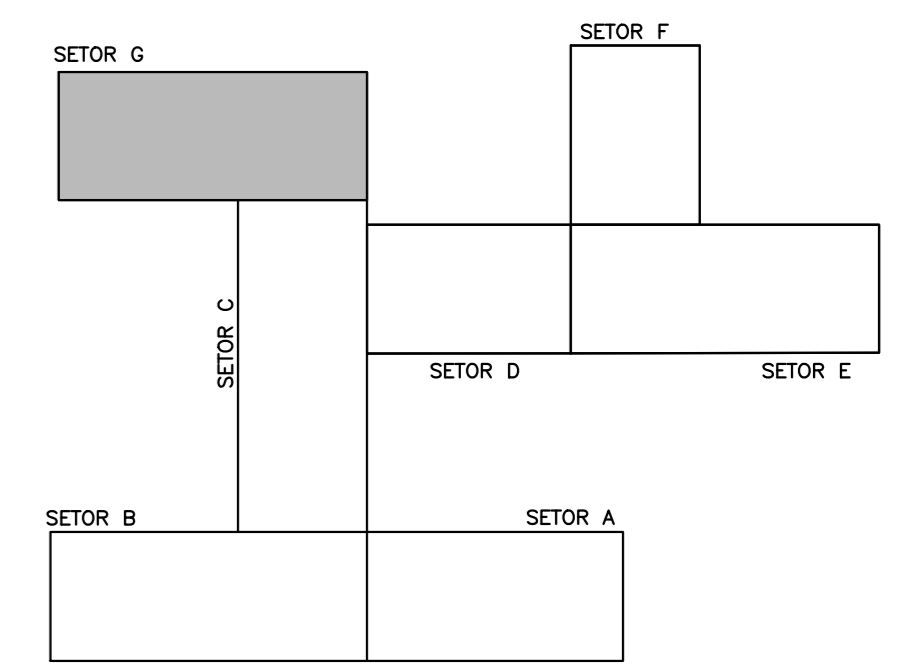

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

- NOTAS:
1. TODAS AS COTAS ESTÃO EM METROS, SALVO QUANDO INDICADO NO TÍTULO
 2. TODAS AS EVAPORADORAS E FANCOLETES SERÃO FORNECIDOS COM BOMBA DE DRENAGEM.

CANAL DIRETO SP+PERTO **prodesp** **SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

AV. MARIO ANDREAZA – S. J. DO RIO PRETO 1:75
 RESPONSÁVEL: LUIZ KREMPPEL

DRENAGEM SISTEMA DE AR CONDICIONADO
 DATA: OUT/19
 DESENHADO POR: LUIZ KREMPPEL

SETOR G – HIDRÁULICA **07/11**

Superintendência de Obras e Manutenção - Rua Dos Vinhos, 100 - 11º andar - CEP: 05014-000 São Paulo-SP - Tel: (11) 3247-1406